




Novo u Vetropacku: digitalan potpis


Vetropack nastavlja s digitalizacijom svojih procesa pa je sada na redu još jedan važan korak: ubuduće ćemo s kupcima odobravanje nacрта artikla, planova pakiranja i specifikacija obavljati digitalno. Na taj ćemo način optimalizirati tokove, ali i dati važan doprinos čuvanju prirodnih resursa manjom potrošnjom papira.

U nastavku slijedi opis najvažnijih koraka za dodjelu digitalnog potpisa:


- 1 U procesu digitalnog potpisivanja koristimo usluge dobavljača "DocuSign". U prvom koraku dobivate e-poštu koja bi mogla izgledati ovako:

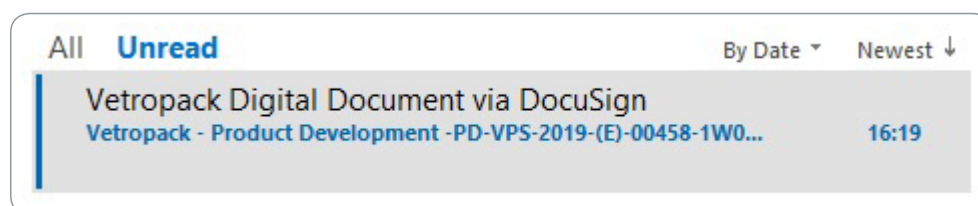


Kako biste pokrenuli proces dodjele digitalnog potpisa, u poruci kliknite na žuto polje "REVIEW DOCUMENT". Kao primjer ovdje prikazujemo engleski tekst.

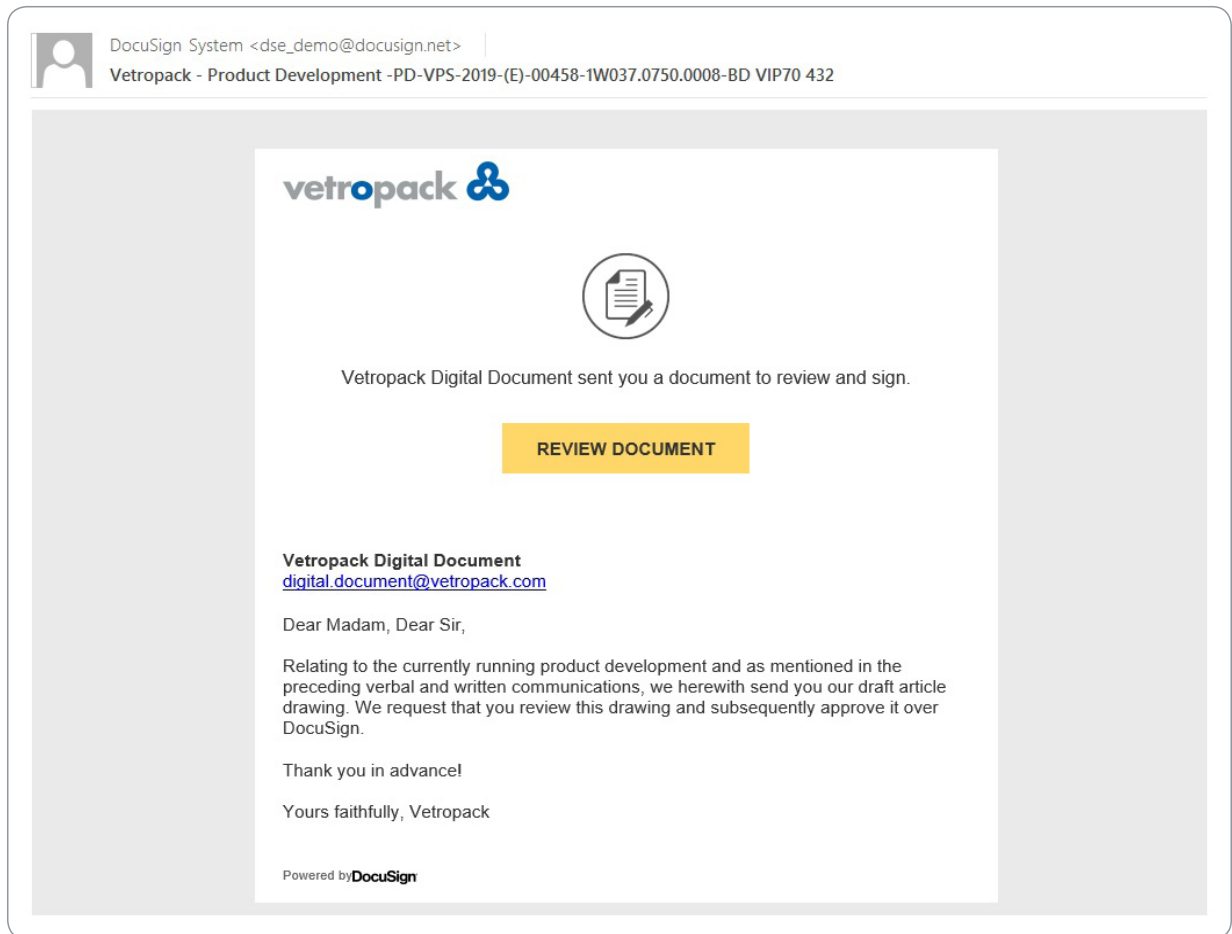

2 Nakon što kliknete na žuto polje, u vašem se internetskom pregledniku otvara stranica na kojoj se ponavlja sadržaj vaše e-pošte. Kliknite na polje "CONTINUE".

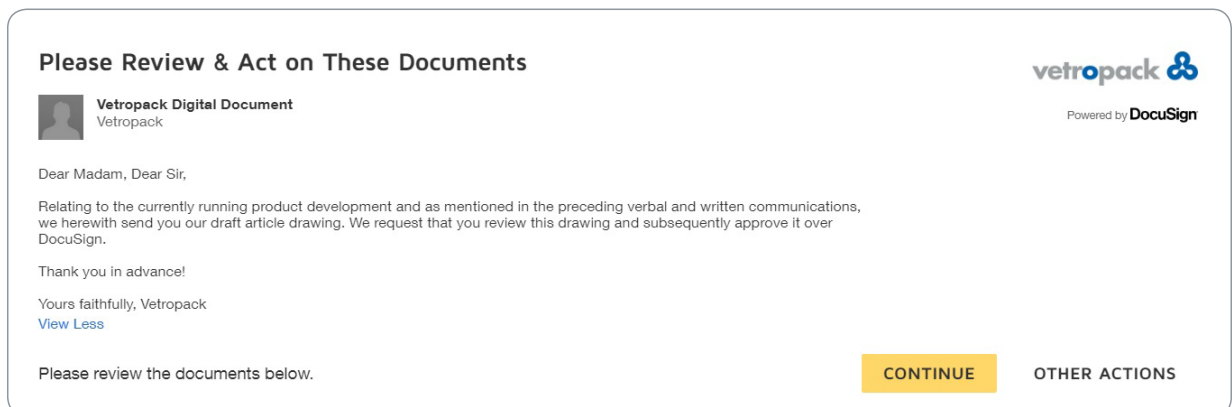

3 Otvorit će vam se dokument koji se šalje na provjeru – primjerice nacrt artikla.

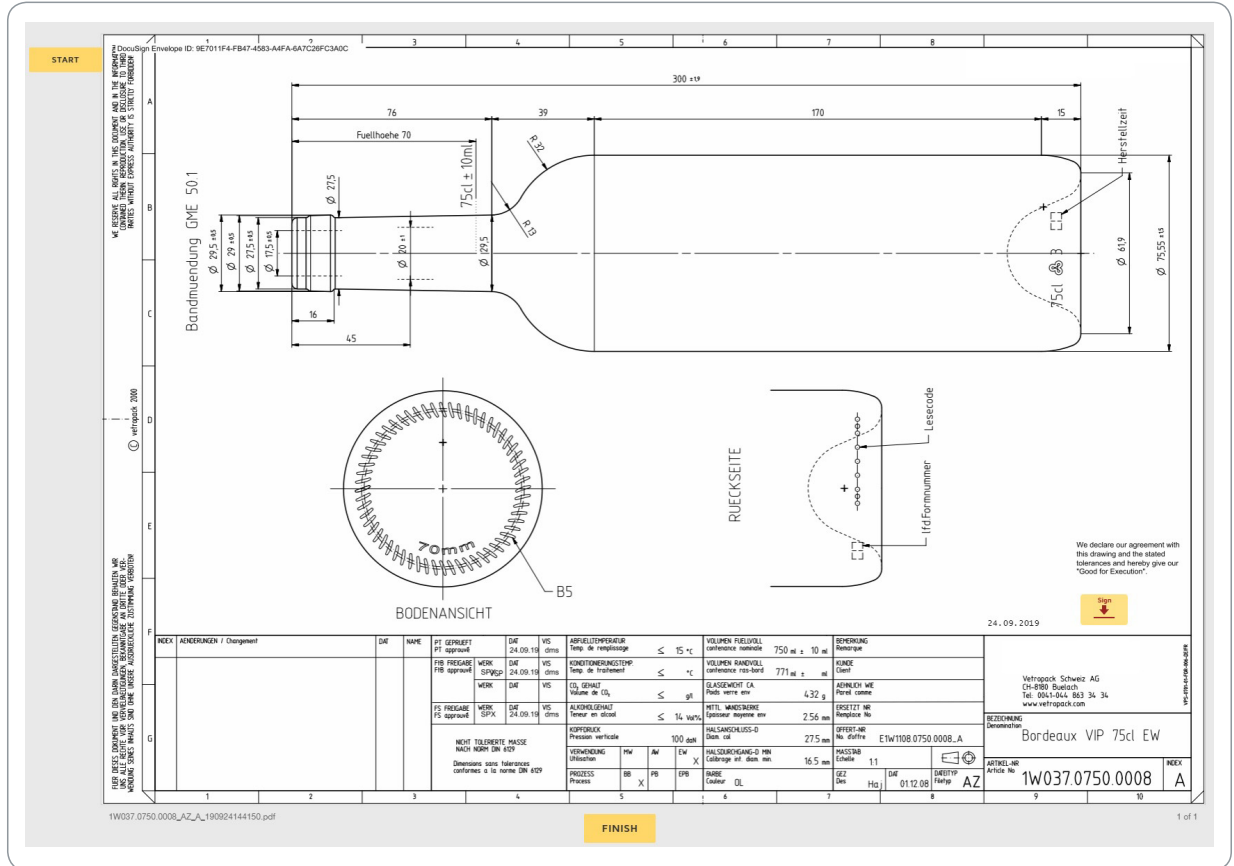

Sada možete nazimirati, spremiti ili ispisati dokument. Možete upisati komentare, a u slučaju poteškoća možete zatražiti pomoć.



4 Nakon provjere možete potpisati dokument – kliknite na polje "Sign".



Postoje još i dodatne opcije ("OTHER ACTIONS"), primjerice možete proces nastaviti kasnije, a imate naravno i mogućnost odbiti odobrenje i dokument uz svoje komentare vratiti u Vetropack.

OTHER ACTIONS

Finish Later

Print & Sign
Decline to Sign

Help & Support [↗](#)
About DocuSign [↗](#)
View History
View Certificate (PDF) [↗](#)
View Electronic Record and Signature Disclosure
Session Information

5 Pri potpisivanju dokumenta imate razne opcije: Možete koristiti predloženi stil pisanja ili ga promijeniti i u izborniku "CHANGE STYLE" odabrati drugi način pisanja. Također, u polju "Full Name" možete promijeniti/ispraviti svoje ime. Ovo polje koristi se za generiranje potpisa.

Adopt Your Signature

Confirm your name, initials, and signature.

* Required

Full Name* **Initials***

SELECT STYLE **DRAW**

PREVIEW [Change Style](#)

DocuSigned by: DS

Marc Miller *MM*

107ABDB863BA4EE...

By selecting Adopt and Sign, I agree that the signature and initials will be the electronic representation of my signature and initials for all purposes when I (or my agent) use them on documents, including legally binding contracts - just the same as a pen-and-paper signature or initial.

ADOPT AND SIGN **CANCEL**

U polje "DRAW" možete postaviti i svoj vlastiti ručni potpis.

Adopt Your Signature

Confirm your name, initials, and signature.

* Required

Full Name* **Initials***

SELECT STYLE **DRAW**

DRAW YOUR SIGNATURE Clear

By selecting Adopt and Sign, I agree that the signature and initials will be the electronic representation of my signature and initials for all purposes when I (or my agent) use them on documents, including legally binding contracts - just the same as a pen-and-paper signature or initial.

ADOPT AND SIGN CANCEL

6 Klikom na polje "ADOPT AND SIGN" odobrili ste dokument i vaš se potpis nalazi na njemu. Klikom na polje "FINISH" zaključit ćete postupak nakon čega se potpisani dokument automatski vraća Vetropacku.

ENANSICHT

24.09.2019

DocuSigned by: *Marc Miller*

PT GEPRÜFT PT approuvé	DAT 24.09.19	VIS dms	ABFUELTEMPERATUR Temp. de remplissage	≤ 15 °C	VOLUMEN FUELVOLL contenance nominale	750 ml ± 10 ml	BEHÜRGUNG Remarque
FIB FREIGABE FIB approuvé	WERK SPVSP	DAT 24.09.19	VIS dms	KONDITIONIERUNGSTEMP. Temp. de traitement	≤ °C	VOLUMEN RANDVOLL contenance ras-bord	771 ml ± ml
	WERK	DAT	VIS	CO ₂ GEHALT Volume de CO ₂	≤ g/l	GLASGEWICHT CA. Poids verre env.	4,32 g
FS FREIGABE FS approuvé	WERK SPX	DAT 24.09.19	VIS dms	ALKOHOLGEHALT Teneur en alcool	≤ 14 Vol%	MITTL. WANDSTÄRKE Épaisseur moyenne env.	2,56 mm
NICHT TOLERIERTE MASSE NACH NORM DIN 6129 Dimensions sans tolérances conformes à la norme DIN 6129			KOPFDRUCK Pression verticale	100 daN	HALSANSCHLUSS-D Diam. col.	27,5 mm	OFFERT-NR. No. d'offre
			VERWENDUNG Utilisation	MW AW EW	X	HALSDURCHGANG-D MIN Calibrage int. diam. min.	16,5 mm
			PROZESS Process	BB PB EPB	X	BARBE Couleur	OL
					MASSSTAB Echelle	1:1	ARTIKEL-NR. Article No
					GEZ Des	Ha	11.12.08
					DATEITYP Filetyp	AZ	INDEX
					BEZEICHNUNG Denomination		Bordeaux VIP 75cl EW
					ARTIKEL-NR. Article No		1W037.0750.0008
							A

1 of 1

FINISH

Nakon toga možete kopirati primjerak dokumenta na svoje računalo te ga prema potrebi isprintati.

Save a Copy of Your Document